

株式会社 ウテナ
2018年1月31日

まとめ髪用ブランド「マトメージュ」が 2018年3月にリニューアル！ 新“吸湿ブロック成分”&新パッケージでパワーアップ！

株式会社 ウテナ (本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩倉具房 1927年設立)は、まとめ髪専用ブランド「マトメージュ」を、新処方&デザイン変更で全面リニューアルいたします。



■ 処方&パッケージ改良！トレンド感を高めて「マトメージュ」がパワーアップ！

「マトメージュ」は、バレエやダンスなどを習うお子様から、あほ毛が気になる女子中高生、きちんとした印象をあたえたいキャビンアテンダントなど、幅広い方々にご愛用いただいている、まとめ髪用ブランドです。このたび、処方およびデザインを全面リニューアルいたします。

処方変更として、全アイテムに、“吸湿ブロック成分”※1を新配合。つくったヘアアレンジが、湿気や汗により崩れるのを防ぎます。また、スティック容器にはクリスタルカットを採用し、持ち歩きたくなるかわいいデザインを目指しました。

※1 まとめ髪スティック：変性コーンスターチ、まとめ髪アレンジウォーター：(VP/VA) コポリマー

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 ウテナ PR 事務局 (株式会社アンティル) 担当：平井、鈴木、畑
TEL: 03-6825-3020 Fax: 03-6685-5266 MAIL: utena@vectorinc.co.jp


【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 ウテナ お客様相談室
フリーダイヤル：0120-305-411 (9:00~17:00 土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

【リニューアル背景】


「マトメージュ」は、発売して21年を迎えてもなお年々売り上げが拡大しています。

手が汚れない独自の形状、バリッと固まらない自然な仕上がりが評価されています。

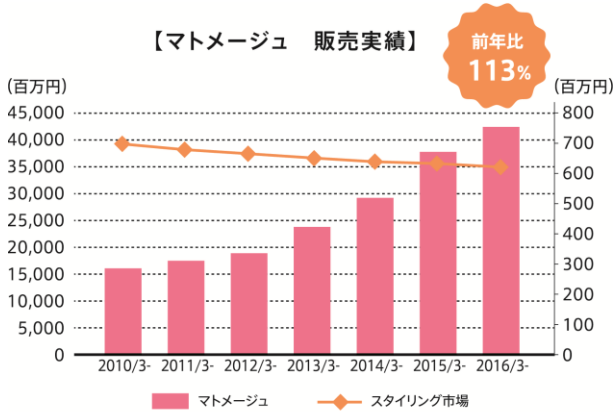

出典：(株)インテージ SRIデータ 2010年3月～2017年2月 販売金額

【マトメージュ 評価ポイント】

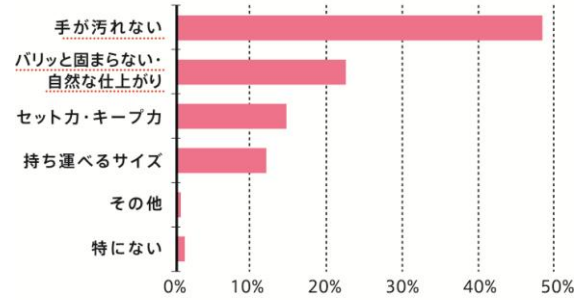


資料：アンケート調査 2017年4月 n=762 当社調べ

【商品特長】

1. つくったヘアアレンジを雨や汗で崩さない！新“吸湿ブロック処方”

ヘアに関する大きな悩みの一つが、雨や汗などの湿気によってスタイルが崩れてしまうこと。今回、“吸湿ブロック成分”※1を新たに配合し、湿気が多い日もキレイなまとめ髪をキープします。

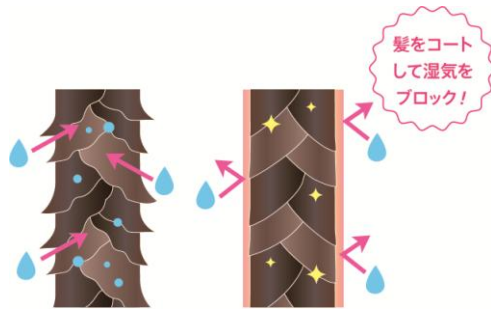

2. 思わず持ち歩きたくなるクリスタルカットデザイン！

スティックにはクリスタルカットを採用し、きらきらかわいい、持ち歩きたくなるデザインに。女の子のポーチに必ず1つ入っているアイテムを目指します。



3.“編み込みが簡単にできる”と人気急上昇中！まとめ髪アレンジウォーター

髪をまとめる前にスプレーすると、髪が扱いやすくなる「まとめ髪アレンジウォーター」は、ヘアアレンジブームやクチコミの影響でユーザーが拡大しています。



編み込みアレンジが簡単に！



ごわつく硬い髪もまとまる！



ゆるふわアレンジに！



バラバラ落ちる子供の髪がまとまる！



【商品情報】

名称 : マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー/スーパーホールド
 発売日 : 2018年3月1日リニューアル
 価格 : 550円(税抜) / 594円(税込)
 容量 : 13g
 商品説明 : 仕上げに直接なでつけるだけで、手を汚さずにあほ毛・おくれ毛を固めずキープし、キレイなまとめ髪をつくるスティック型ワックス。ナチュラルにおさえる「レギュラー」としっかりおさえる「スーパーホールド」の2種。



使用方法 : 髪をまとめたあと、スタイルのくずれが気になる部分にスティックの平面部分を直接あててなでつけるようにつけてください。



名称 : マトメージュ まとめ髪アレンジウォーター

発売日 : 2018年3月1日リニューアル
 価格 : 700円(税抜) / 756円(税込)
 容量 : 100mL

商品説明 : アレンジ前にスプレーするだけで、髪を扱いやすくし、ラフなまとめ髪や編み込みなどアレンジ自在。固めずスタイルをキープするワックスウォーター。

使用方法 : まとめ髪をつくる前に、髪全体を軽く湿らせる程度スプレーし、くしや手ぐしでなじませてから髪をまとめてください。



●販売は全国のドラッグ、スーパー等にて。

順次リニューアル品に切り替え。商品の出荷状況により、切り替え時期が前後する場合があります。

●マトメージュブランドサイト <http://utena.co.jp/matomegami/>

(リニューアル品掲載は2018年3月1日より)